
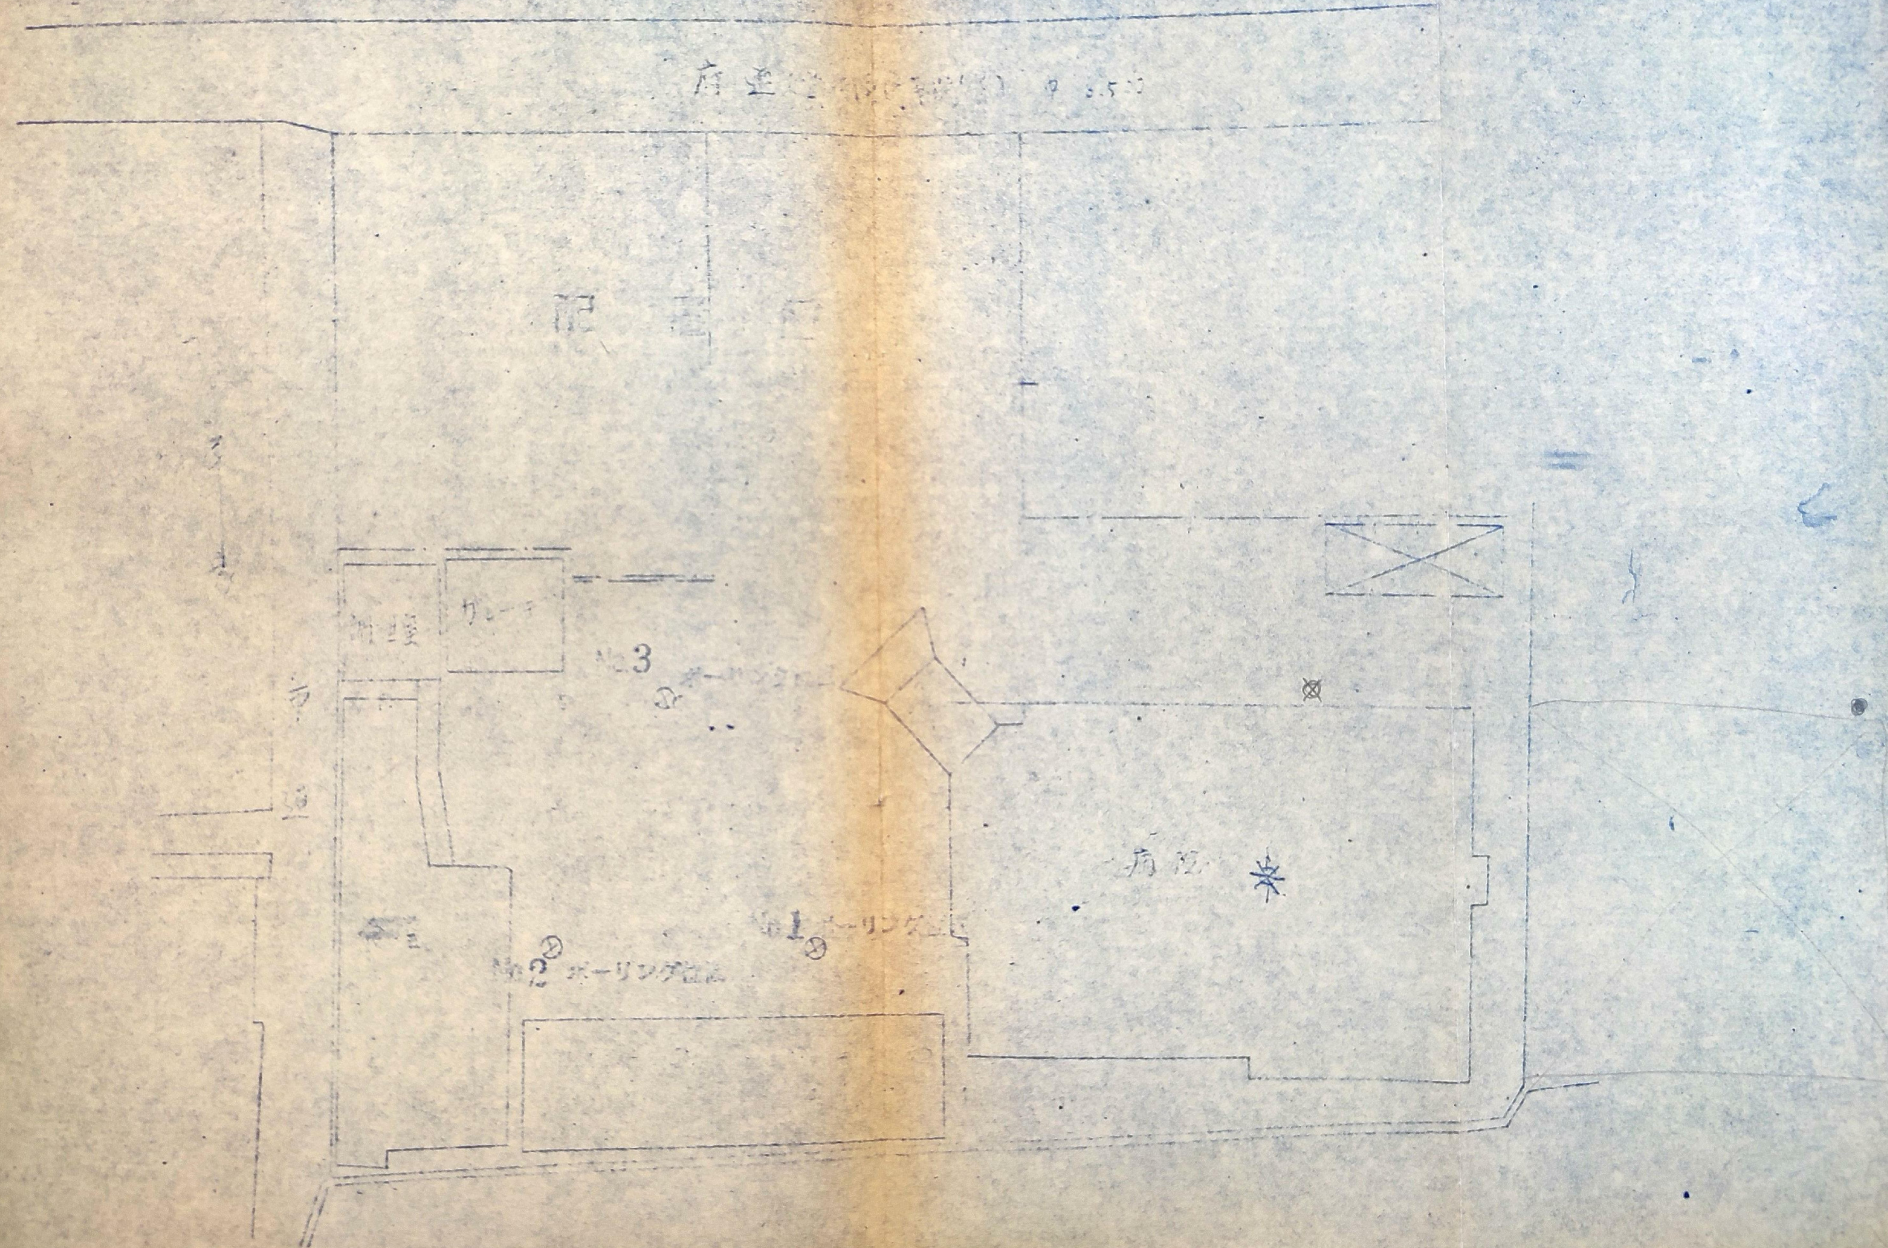




地質柱状図

工事名 市立道明寺病院増築に伴う地質調査

調査期間 昭和47年10月30日～11月10日

工事場所 岐阜県岐阜市道明寺地内

担当責任者 山口 雄 雄

調査地点 No. / 孔内水位 GL-19.0m 標高-125.5m 調査深度 / 50.00m

深 度 (m)	層 厚 (m)	標 本 番 号	記 号	地 質 名	色 調	観 察	標準 貫入 試験 N 値 (100kgf/cm ²)	許容 地盤 力 T/m ²	試験 N 値 10 20 30 40 50	不 同
0.90	0.90	1		表土	茶褐色		0.15			
1.80	0.90	2		砂混シルト	茶褐色	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	1.15			
3.70	1.90	3		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	2.15			
5.60	1.90	4		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	3.15			
7.50	1.90	5		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	4.15			
9.40	1.90	6		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	5.15			
11.30	1.90	7		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	6.15			
13.20	1.90	8		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	7.15			
15.10	1.90	9		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	8.15			
17.00	1.90	10		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	9.15			
18.90	1.90	11		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	10.15			
20.80	1.90	12		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	11.15			
22.70	1.90	13		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	12.15			
24.60	1.90	14		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	13.15			
26.50	1.90	15		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	14.15			
28.40	1.90	16		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	15.15			
30.30	1.90	17		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	16.15			
32.20	1.90	18		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	17.15			
34.10	1.90	19		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	18.15			
36.00	1.90	20		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	19.15			
37.90	1.90	21		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	20.15			
39.80	1.90	22		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	21.15			
41.70	1.90	23		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	22.15			
43.60	1.90	24		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	23.15			
45.50	1.90	25		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	24.15			
47.40	1.90	26		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	25.15			
49.30	1.90	27		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	26.15			
51.20	1.90	28		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	27.15			
53.10	1.90	29		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	28.15			
55.00	1.90	30		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	29.15			
56.90	1.90	31		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	30.15			
58.80	1.90	32		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	31.15			
60.70	1.90	33		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	32.15			
62.60	1.90	34		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	33.15			
64.50	1.90	35		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	34.15			
66.40	1.90	36		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	35.15			
68.30	1.90	37		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	36.15			
70.20	1.90	38		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	37.15			
72.10	1.90	39		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	38.15			
74.00	1.90	40		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	39.15			
75.90	1.90	41		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	40.15			
77.80	1.90	42		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	41.15			
79.70	1.90	43		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	42.15			
81.60	1.90	44		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	43.15			
83.50	1.90	45		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	44.15			
85.40	1.90	46		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	45.15			
87.30	1.90	47		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	46.15			
89.20	1.90	48		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	47.15			
91.10	1.90	49		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	48.15			
93.00	1.90	50		砂混シルト	灰	シルトを主体として全体的に砂を混入し水入る	49.15			

地質柱状図

工事名 市立道明寺調陸増築に伴う地質調査

調査期間 昭和47年10月30日～11月

工事場所 藤井寺市道明寺地内

担当責任者 丁 字 勝 真

調査地点 No. 2

孔内水位 GL-07.0m 標高-10.25m 調査深度 / 5.00m

標高 (m)	深度 (m)	層厚 (m)	標準 番号	記号	地質 名	色調	観察	標準 貫入 試験 N値表
								10cm打撃回数 10 20 30 cm cm cm T/pt

110	110	1			表土	暗褐色	0.75 0.85 11 5 4 2 1.15	
320	210	2			砂質シルト	黄灰色	全粒が細く、細砂を多く含む砂質シルト 小粒の砂とシルトを少量含む粘土層に入 る。透水性は、より改良土を要する	0.45 1.45 3 1 1 1 2.15 2.75 6 2 2 2 3.75
390	270	3			粘土	灰褐色	中位	5.45 29 510 13 8.75
								7.45 45 1513 17 9.15
								9.42 50 2524 (27*) 6.75
					砂質粘土	黄褐色		6.35 50 2020 10 (23*) 7.75
								7.32 50 2126 3 (24*) 8.75
910	520	6			砂質粘土	黄褐色	1層で、やや硬く、中位	8.57 50 1919 12 (24*) 9.75
870	660	7			シルト質粘土	黄褐色	砂質シルトで、やや硬く、中位の粘土 として、改良土を要する。透水性は、より改良土を要する	9.35 50 1720 11 (23*) 10.15
								10.45 49 15 13 18 11.75
								12.45 42 15 17 16 12.15
1270	300	8			砂質粘土	黄褐色	砂質粘土で、やや硬く、中位の粘土 として、改良土を要する。透水性は、より改良土を要する	12.37 50 21 23 6 (23*) 13.15
1400	130	9			砂質粘土	黄褐色	砂質粘土で、やや硬く、中位の粘土 として、改良土を要する。透水性は、より改良土を要する	13.13 50 27 23 (18*) 14.75
1500	100	10			砂質粘土	黄褐色	砂質粘土で、やや硬く、中位の粘土 として、改良土を要する。透水性は、より改良土を要する	14.33 50 26 24 (20*) 15.15

地質柱狀圖

工 事 名 市立道明寺納屋敷に併り地蔵堂

調査期間 昭和47年10月30日～11月

工事場所 豐 津 寺 市 道 明 寺 町 内

担当責任者 丁 字 晴 喜

調查地点 No. 3

孔內水位 GL—0.80m 埋高—2.145m 調查深度 / 500cm

[illegible]